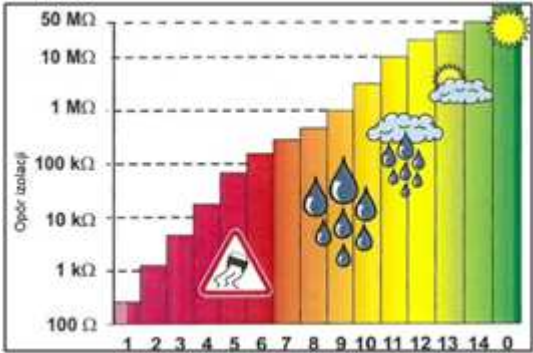


	PROTOKÓŁ POWYKONAWCZY REZYSTANCYJNEGO SYSTEMU NADZORU			
Obiekt		Nr protokołu:		
Inwestor				
Producent rur				
DN				
Szkic pętli				
 punkt pomiarowy  przewód czujnikowy (czerwony)  przewód powrotny (zielony)				
Wynik pomiaru	zasilanie	powrót	Zalecenia montażowe	
			Długość rurociągu	Stopień MH
długość rurociągu (m)			do 300m	0
opór przewodu czujnikowego (Ω)			300 do 500m	min 14
stopień MH			500 do 800m	min 13
opór izolacji (MΩ)			800 do 1000m	min 12
			Uwagi:	
			Kierownik budowy:	
			Sprawdził/ zatwierdził:	
			Data:	
			Pomiar wykonano dnia:	
			Przez:	
			Firma:	