Przekrój A-A

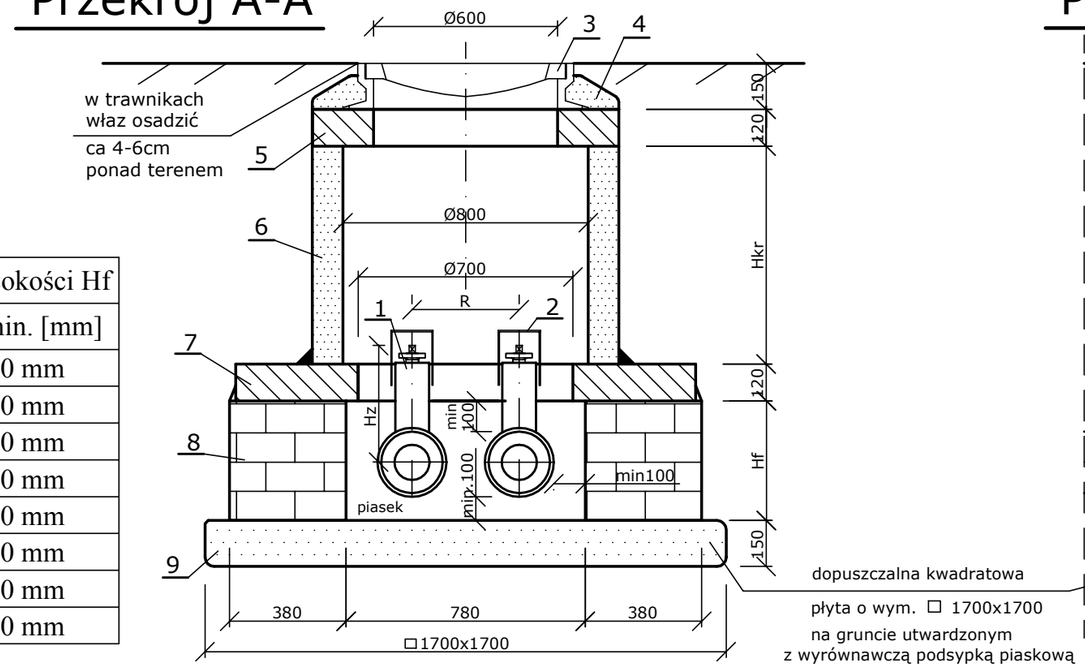

Przekrój B-B

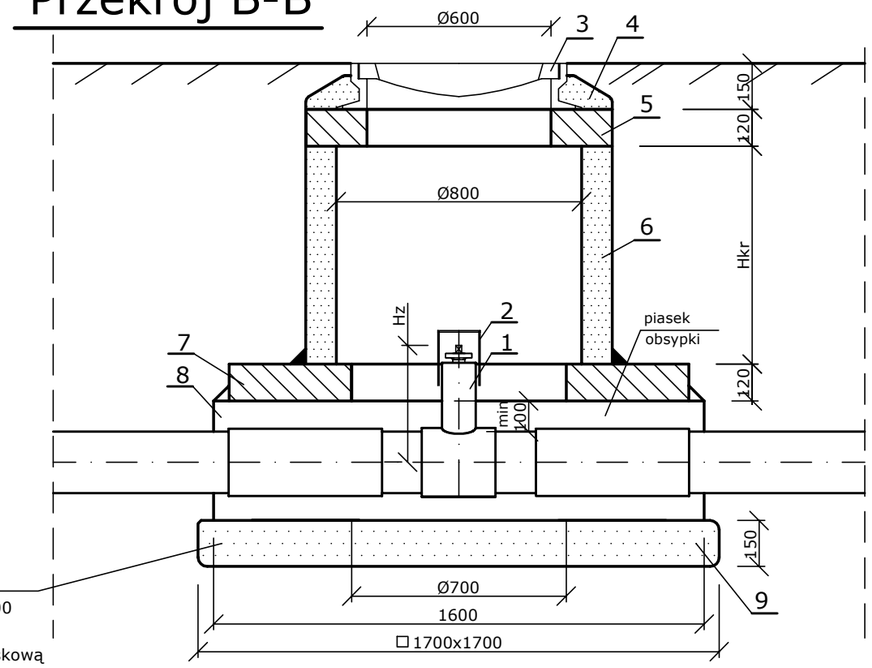

Tabela wysokości Hf	
Dn	Hf min. [mm]
32	400 mm
40	400 mm
50	400 mm
65	400 mm
80	400 mm
100	400 mm
125	520 mm
150	520 mm

Obsypka piaskiem do wysokości pierścienia (poz.7)

Rzut

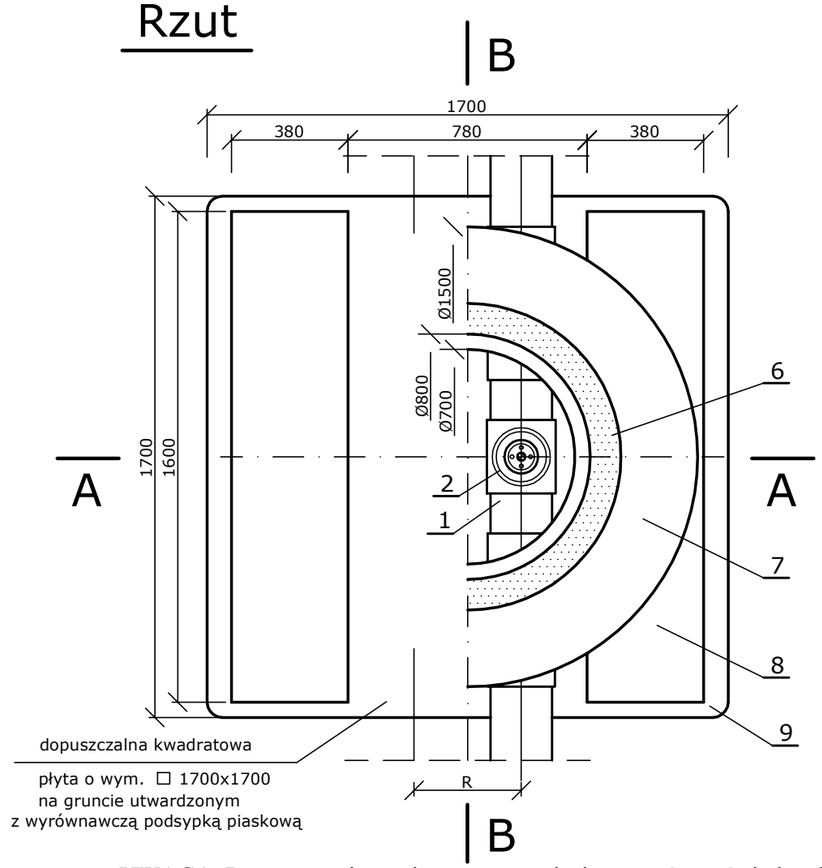

UWAGA: Dopuszcza sie wzajemne przesunięcie zaworów w świetle włazu

1	Zawór odcinający preizolowany Dn32-100 L=1000mm wg projektu indywidualnego	kpl	2	Finpol
2	Kołpak ochronny zgodny z wytycznymi SPEC SA	szt	2	Finpol
3	Właz żeliwny D=600 z ryglami, pokrywa z żebrami; klasa i typ wg projektu indywidualnego w uzgodnieniu ze SPEC SA	kpl	1	KZO Końskie
4	Ustabilizowanie włazu betonem B-25	m3	0,1	
5	Płyta żelbetowa okrągła gr. 120mm, Dz=1000mm z otworem centrycznym Dw=600mm	szt	1	rys.szczegółu
6	Krąg z rury betonowej zbrojonej Dw/Dz=800/1000 z betonu B-45 H=300mm wg BN-86/8971-08 i warunków PN-EN 1917 w oparciu o normę DIN 4034 wysokość kręgów Hkr wg rozwiązania indywidualnego	szt	1	
7	Pierścień żelbetowy Dw=700 Dz=1500mm, grubości 120mm	szt	1	rys.szczegółu
8	Fundament z bloczków betonowych B-25 szer. 35cm z izolacją HfxSxL=390x380x1600mm, kpl 2.	m3	ca. 0,5	
9	Podbudowa z betonu B=15 wysokości 15cm wymiar w rzucie □ 170x170 cm	m3	0,44	

Oznaczenia zmiennych:

Hkr – wysokość kręgów z rury betonowej Dn 800mm (poz. 6)
Hf – wysokość fundamentu minimum 400mm (poz. 8)
Hz – wysokość trzpienia zaworu wg dostawcy rur preizolowanych (poz. 1)
R – rozstaw rur preizolowanych (zalecany wg tabeli 1)

Biuro projektowe:
WOŹNIEWICZ - Usługi projektowe, komputerowe
ul. Mielęcińska 76 B, 87-800 Włocławek

Zespół projektowy:	Podpisy:
Proj. br. sanitarnej: Stanisław Woźniewicz nr. upr. UAN-NB-8386-5/84/87 Wk, UAN-NB-8386-5/90/86 Wk	
Spr. br. sanitarnej: Benedykt Kępiński nr. upr. UA-V-7342-5/83/94 Wk	
Proj. br. konstrukcyjnej: Krzysztof Łopacki nr. upr. 242/75/Bg, WBPP-NN-8386-5/50/79 Wk	
Spr. br. konstrukcyjnej: Krzysztof Polak nr. upr. UAN-NB-8386-65/84 Wk	

Kreślił: Paweł Woźniewicz

Zamawiający / Inwestor:
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

ID Projektu: SPEC/Stud/2008-09

Tytuł Projektu:
Typowe rozwiązania dla zaworów odcinających, odpowietrzających i odwadniających rurociągów sieci ciepłowniczych preizolowanych

Nazwa rysunku:
Studnia Dn 800 z zaworami odcinającymi dla rur preizolowanych Dn 32-100

Nr. rys.
1

Typoszereg:
Sodc/800/32-100

Skala rysunku - 1:20

Data: grudzień 2008